
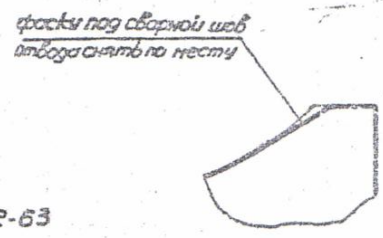


12) Министерство
энергетики и
электрификации
162 СССР
Госкомитет по
автоматизации
и машиностроению

Отраслевая норма
Свары стационарных
трубопроводов
Подпятники

-98-
МВН 972-63*
Взамен
МВН 972-57
Лист 1 всего листов 3

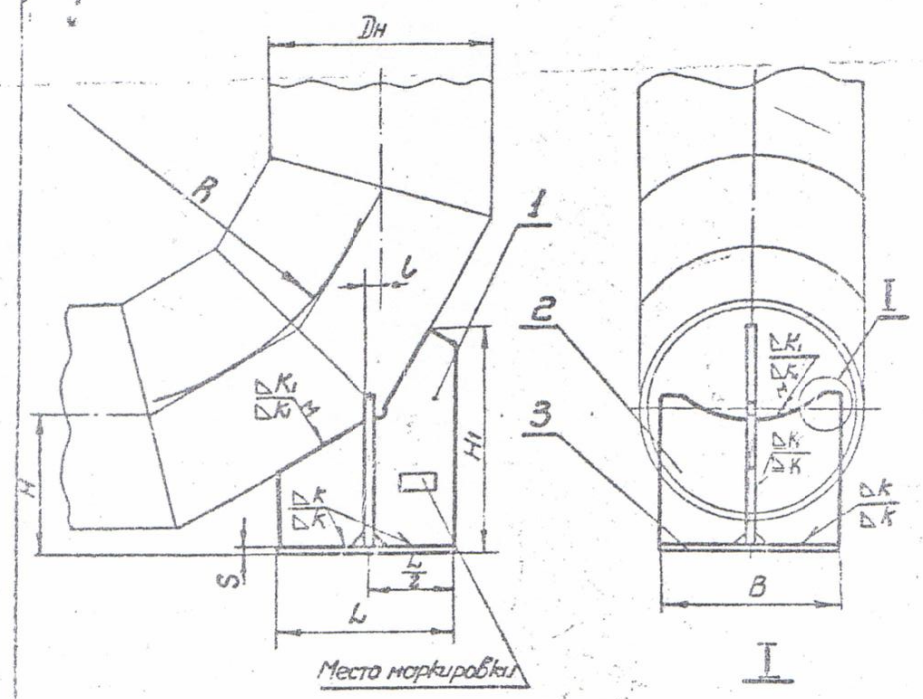

Пример обозначения:
08 МВН 972-63
Пример маркировки:
08 МВН 972-63

Нарка
завода

Разработчик: И.Ф.И.И. (размер)
Строй. Бесспорный контракт
заводом ЦКТИ им. Лавочкина

Утвержден: ТУ по ст. 84 № 3 и 4
Ипр. 5чере. маш. Госкомитета АИМ
Решением № 3/208
от 26. XII. 1952г.

Срок введения:
1. I. 1964г.

162

m100

Опоры стальных трубопроводов

Подпятники

МВН 972-63 *

Лист 2 из 3

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода ДН	R	H	H ₁	L	L ₂	B	K	K ₁	Вес кг		
											мм	
01 МВН 972-63	108	150	80	126	100	10	100				1,25	
02 МВН 972-63	133	190	95	151	130	15	130	5	4		2,02	
03 МВН 972-63	159	225	110	196	150		170					2,43
04 МВН 972-63	219	300	145	240	200		200	8	5			7,10
05 МВН 972-63	273	375	180	300	250	30	300				10,6	
06 МВН 972-63	325	450	210	350	300		320	10	10			17,4
07 МВН 972-63	377	525	240	392	320		350					22,7
08 МВН 972-63	426	600	270	432	350	10	340				30,2	
09 МВН 972-63	478	675	305	536	460		470	12	6			51,9
10 МВН 972-63	529	500	330	506	470		570					58,8
11 МВН 972-63	630		390	596	570						84,8	