


Министерство  
энергетики  
и электрификации  
СССР

Опоры стационарных трубопроводов  
низкого давления

ОПОРЫ СВАРНЫХ ОТВОДОВ

Лист 1

Листов 3

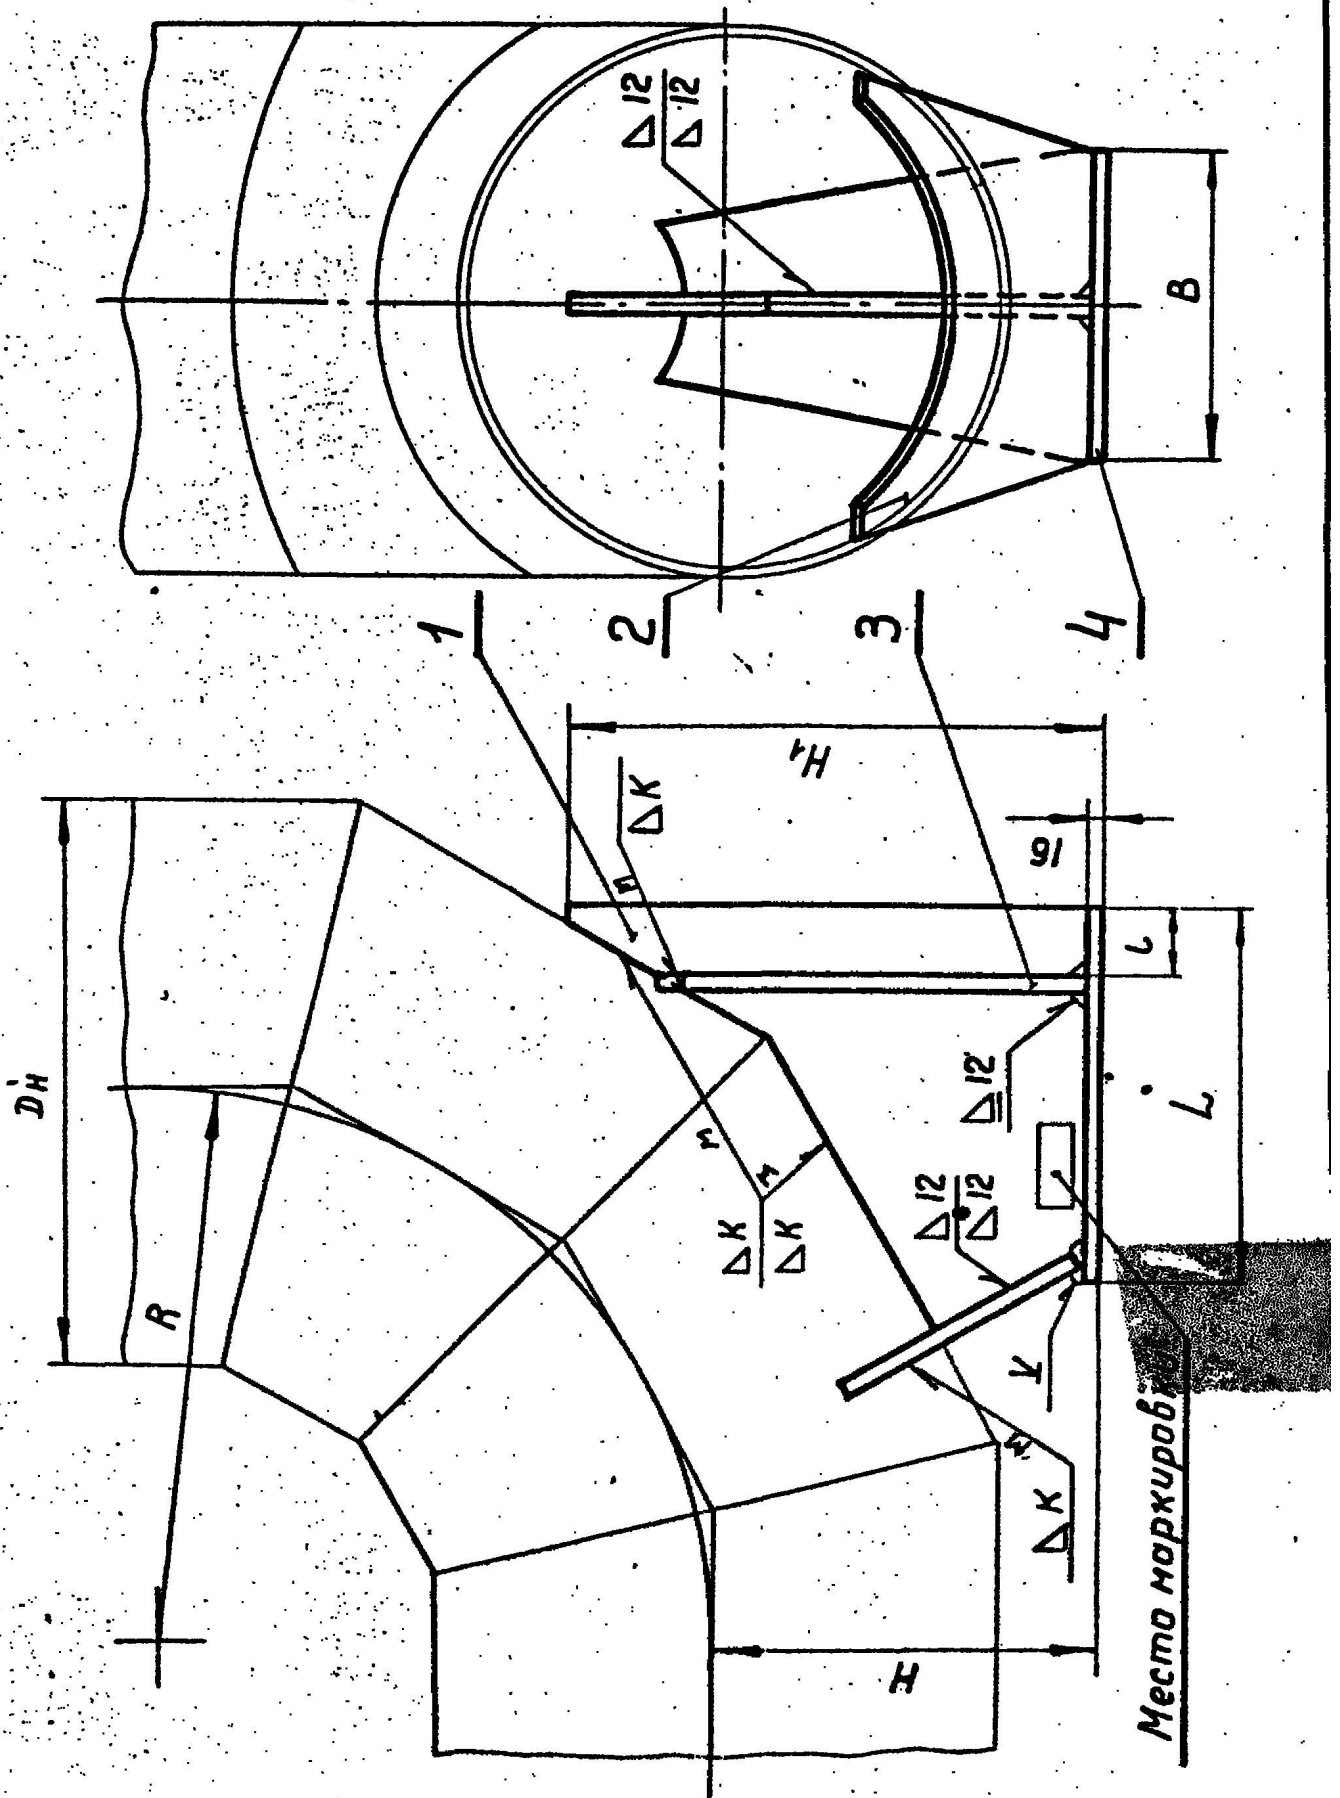

\* Внесены изменения по извещению № 111 от 11 июля 1969г.

Пример обозначения опоры отвода Дн = 720:  
ОПОРА ОТВОДА 720-01 МВН 2753-67

Пример маркировки:

01 МВН 2753-67

Марка  
забора

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн	R	H ≈	H <sub>1</sub>	L	L	B	Вес кг
01 МВН 2753 - 67	720	700	500	686	480	120	400	84,8
02 МВН 2753 - 67	820	800	510					84,2
03 МВН 2753 - 67	920	900	580	806	580	130	500	121
04 МВН 2753 - 67	1020	1000	600					123
05 МВН 2753 - 67	1220	1200	790	1086	750	160	600	205
06 МВН 2753 - 67	1420	1400	810				700	242

✓ ✓ ✓ ✓ ✓